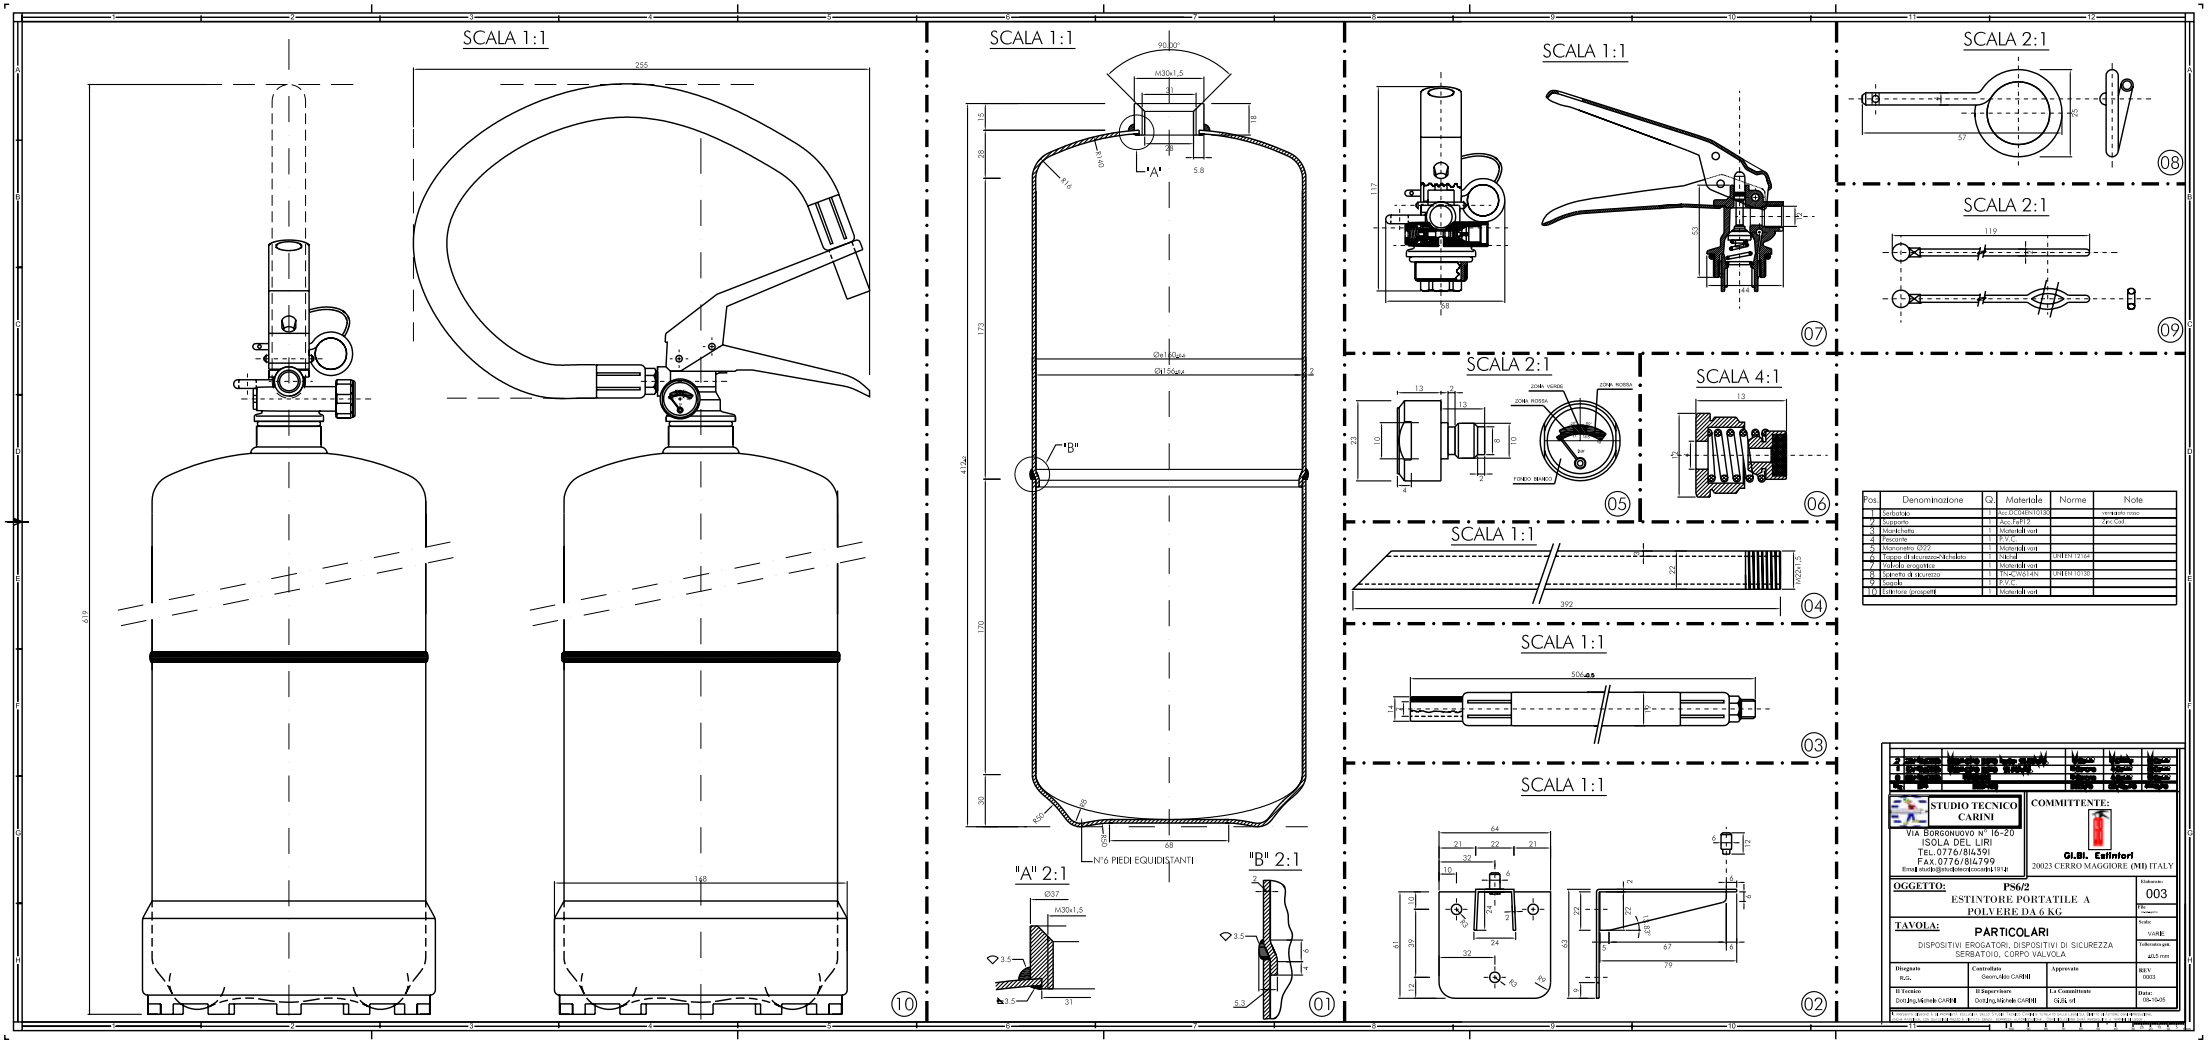

Pos.	Denominazione	Q.	Materiale	Norme	Note
1	Serbatoio	1	Acc.DC04EN10130		verniciato rosso
2	Supporto	1	Acc.FeP12		Zinc Coll.
3	Manichetta	1	Materiali vari		
4	Erogatore	1	P.V.C.		
5	Manometro Ø22	1	Materiali vari		
6	Tappo di sicurezza-Nichelato	1	Nichel	UNI EN 12164	
7	Valvola erogatrice	1	Materiali vari		
8	Spinotto di sicurezza	1	TN-C.W614N	UNI EN 12165	
9	Sigillo	1	P.V.C.		
10	Estintore grossepiff	1	Materiali vari		

2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

STUDIO TECNICO CARINI
VIA BORGONUOVO N° 16-20
ISOLA DEL LIRI
TEL. 0776/814391
FAX. 0776/814799
Email: studio@mirdetectronics94.it

COMMITTENTE:
GI.BI. Estintori
20023 CERRO MAGGIORE (MI) ITALY

OGGETTO: PS6/2
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 KG

Elaborato: 003
File: [illegible]
Scala: VARIE
Tolleranza gen: ±0,5 mm

TAVOLA: PARTICOLARI
DISPOSITIVI EROGATORI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SERBATOIO, CORPO VALVOLA

Disegnato	Controllato	Approvato	
P.G.	Geom./Ala CARINI		REV. 0003
Il Tecnico	Il Supervisore	La Committente	Data:
Dott.Ing./Michele CARINI	Dott.Ing./Michele CARINI	S.G.E. srl	06-10-05

Copyright © 2005 STUDIO TECNICO CARINI